上黒島２工区最終処分場維持管理情報

2024年度

ダイユウ技研土木株式会社　上黒島2工区最終処分場

（広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島）

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき上黒島最終処分場の維持管理情報を報告します。
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第8条の3，第9条の3及び第15条の2の3）
・公表内容：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（第12条の7の2第8項）

1．埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

年月		燃え殻	汚泥	金属くず	がれき類	ガラス・陶磁器屑等	鉱さい	ばいじん	計	一般廃棄物（燃え殻）	合計
2024	4	52.160	3,560.320	0.000	1.850	0.000	1,260.130	53.460	4,927.920	4.660	4,932.580
2024	5	167.660	4,825.260	0.200	18.820	8.060	84.400	1,878.110	6,982.510	0.000	6,982.510
2024	6	2.900	103.870	0.000	0.000	0.000	1,260.570	26.910	1,394.250	0.000	1,394.250
2024	7	34.190	154.040	0.000	0.000	25.340	24.090	57.110	294.770	0.000	294.770
2024	8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2024	9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2024	10	12.450	62.530	0.000	2.050	0.000	0.000	31.420	108.450	0.000	108.450
2024	11	26.170	114.650	0.200	9.870	0.240	50.430	45.010	246.570	0.000	246.570
2024	12	38.040	429.490	0.000	5.630	8.420	31.300	73.690	586.570	0.000	586.570
2025	1	12.420	221.880	0.200	7.320	0.300	19.500	10.980	272.600	0.000	272.600
2025	2	92.050	5,547.080	0.310	18.080	8.870	1,280.100	1,056.450	8,002.940	0.000	8,002.940
2025	3	33.890	5,236.680	0.400	1.680	0.600	3,079.080	3.230	8,355.560	0.000	8,355.560
計		471.930	20,255.800	1.310	65.300	51.830	7,089.600	3,236.370	31,172.140	4.660	31,176.800

2．施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2024	4	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	4	2	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	4	12	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	4	19	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	4	26	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	1	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	10	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	17	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	21	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	5	31	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2024	6	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	6	3	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	6	14	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	6	21	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	6	28	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	7	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	7	1	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	7	12	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	7	19	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	7	26	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	8	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	8	1	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	8	9	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	8	16	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	8	23	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	9	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	9	2	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	9	13	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	9	20	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	9	27	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	10	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	10	1	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	10	11	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	10	18	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	10	25	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2024	11	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	11	1	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	11	8	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	11	22	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	11	29	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	12	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	12	2	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	12	13	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	12	20	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2024	12	27	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	1	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	1	6	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	1	17	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	1	24	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	1	31	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	2	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	2	3	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	2	14	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	2	21	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	2	24	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	3	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	7	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	14	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	21	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	3	28	異状の有無	異状なし	異状なし	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

３．地下水等の水質検査の記録

(1) 地下水採取場所①

●地下水等の検査項目（年１回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/06/10	2024/06/24	別紙１のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月１回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/04/02	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/05/01	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/06/10	2024/06/24	—	3600	異状なし	—
	2024/07/04	2024/07/12	—	1900	異状なし	—
	2024/08/07	2024/08/16	—	4700	異状なし	—
	2024/09/11	2024/09/19	—	9700	異状なし	—
	2024/10/03	2024/10/09	—	8900	異状なし	—
	2024/11/06	2024/11/13	—	6400	異状なし	—
	2024/12/05	2024/12/16	—	6100	異状なし	—
	2025/01/10	2025/01/17	—	5900	異状なし	—
	2025/02/05	2025/02/17	—	6100	異状なし	—
	2025/03/27	2025/03/31	—	5900	異状なし	—

(2) 地下水採取場所②

●地下水等の検査項目（年１回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/04/02	2024/04/19	別紙１のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月１回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物ｲｵﾝ濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/04/04	2024/04/19	—	150	異状なし	—
	2024/05/01	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/06/04	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/07/04	2024/07/12	—	330	異状なし	—
	2024/08/07	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/09/11	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/10/03	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2024/11/06	2024/11/13	—	290	異状なし	—
	2024/12/05	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2025/01/10	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2025/02/05	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2025/03/27	地下水発生なし	—	—	異状なし	—

４．放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目（年１回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/06/04	2024/06/24	別紙２のとおり	無	—

●放流水のその他の項目（月１回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(-)	ＢＯＤ (mg/L)	ＣＯＤ (mg/L)	ＳＳ (mg/L)	窒　素含有量 (mg/L)	異状の有　無	講じた措置等
別図	2024/04/02	2024/04/19	6.8	—	19	ND	10	異状なし	—
	2024/05/01	2024/05/09	6.9	—	20	ND	4.5	異状なし	—
	2024/06/04	2024/06/24	6.8	—	16	3	4.7	異状なし	—
	2024/07/04	2024/07/12	7.1	—	11	4	25	異状なし	—
	2024/08/07	2023/08/16	7.4	—	30	1	11	異状なし	—
	2024/09/11	2024/09/19	6.8	—	14	ND	12	異状なし	—
	2024/10/03	2024/10/09	6.4	—	24	ND	24	異状なし	—
	2024/11/06	2024/11/13	6.7	—	21	1	13	異状なし	—
	2024/12/05	2024/12/16	7.0	—	22	ND	19	異状なし	—
	2025/01/10	2025/1/187	6.8	—	32	ND	29	異状なし	—
	—	—	—	—	—	—	—	異状なし	水処理施設工事
	2025/03/27	2025/03/31	6.9	—	24	1	25	異状なし	—

５．残余容量の測定結果（年１回以上）

測定年月日	測定結果
２０２５年　２月１０日	127,896　㎥

別紙１　【地下水測定結果】

測定年月日			採取場所	地下水採取場所①		地下水採取場所②	
			採取日	2024/6/10	2024/6/10	2024/4/4	2024/4/4
			分析結果が得られた日	2024/6/24	2024/7/1	2024/4/19	2024/4/26
測定項目			廃止基準値	分析値	分析値	分析値	分析値
有害物質関係	1	アルキル水銀	検出されないこと	ND	—	ND	—
	2	総水銀	0.0005 mg/L	ND	—	ND	—
	3	カドミウム	0.003 mg/L	0.001	—	ND	—
	4	鉛	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	5	六価クロム	0.05 mg/L	ND	—	ND	—
	6	砒素	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	7	シアン	検出されないこと	ND	—	ND	—
	8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	ND	—	ND	—
	9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	11	ジクロロメタン	0.02 mg/L	ND	—	ND	—
	12	四塩化炭素	0.002 mg/L	ND	—	ND	—
	13	１，２－ジクロロエタン	0.004 mg/L	ND	—	ND	—
	14	１，１－ジクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—	ND	—
	15	１，２－ジクロロエチレン	0.04 mg/L	ND	—	ND	—
	16	１，１，１－トリクロロエタン	1 mg/L	ND	—	ND	—
	17	１，１，２－トリクロロエタン	0.006 mg/L	ND	—	ND	—
	18	１，３－ジクロロプロペン	0.002 mg/L	ND	—	ND	—
	19	チウラム	0.006 mg/L	ND	—	ND	—
	20	シマジン	0.003 mg/L	ND	—	ND	—
	21	チオベンカルプ	0.02 mg/L	ND	—	ND	—
	22	ベンセン	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	23	セレン	0.01 mg/L	ND	—	ND	—
	24	１，４－ジオキサン	0.05 mg/L	0.013	—	ND	—
	25	クロロエチレン	0.002 mg/L	ND	—	ND	—
	26	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L	—	0.00022	—	0.023
地下水の異状の有無				無	無	無	無

※　「ＮＤ」とは、定量下限値未満のことである。

別紙２　【放流水測定結果】

測定年月日			採取日	2024/6/4	2024/6/4
			分析結果が得られた日	2024/6/24	2024/6/25
測定項目			法基準	分析値	分析値
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度	5.0～9.0	6.8	—
	2	ＢＯＤ	60 mg/L	—	—
	3	ＣＯＤ	90 mg/L	16	—
	4	ＳＳ	60 mg/L	3	—
	5	ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質　（鉱油類含有量）	5 mg/L	ND	—
	6	（動植物油脂含有量）	30 mg/L	ND	—
	7	フェノール類含有量	5 mg/L	ND	—
	8	銅含有量	3 mg/L	ND	—
	9	亜鉛含有量	2 mg/L	0.06	—
	10	溶解性鉄含有量	10 mg/L	0.2	—
	12	溶解性マンガン含有量	10 mg/L	ND	—
	13	クロム含有量	2 mg/L	ND	—
	14	大腸菌群数	3000 個/㎤	0	—
	15	窒素含有量	120(60) mg/L	4.7	—
	16	燐含有量	16(8) mg/L	ND	—
有害物質関係	17	アルキル水銀	検出されないこと	ND	—
	18	水銀及びその化合物	0.005 mg Hg/L	ND	—
	19	カドミウム及びその化合物	0.03 mg Cd/L	ND	—
	20	鉛及びその化合物	0.1 mg Pb/L	ND	—
	21	有機燐化合物	1 mg/L	ND	—
	22	六価クロム化合物	0.5 mg Cr(VI)/L	ND	—
	23	砒素及びその化合物	0.1 mg As/L	ND	—
	24	シアン化合物	1 mg CN/L	ND	—
	25	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L	ND	—
	26	トリクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	27	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	28	ジクロロメタン	0.2 mg/L	ND	—
	29	四塩化炭素	0.02 mg/L	ND	—
	30	１，２－ジクロロエタン	0.04 mg/L	ND	—
	31	１，１－ジクロロエチレン	1 mg/L	ND	—
	32	シス－１，２－ジクロロエチレン	0.4 mg/L	ND	—
	33	１，１，１－トリクロロエタン	3 mg/L	ND	—
	34	１，１，２－トリクロロエタン	0.06 mg/L	ND	—
	35	１，３－ジクロロプロペン	0.02 mg/L	ND	—
	36	チウラム	0.06 mg/L	ND	—
	37	シマジン	0.03 mg/L	ND	—
	38	チオベンカルプ	0.2 mg/L	ND	—
	39	ベンセン	0.1 mg/L	ND	—
	40	セレン及びその化合物	0.1 mg Se/L	ND	—
	41	１，４－ジオキサン	10 mg/L	0.012	—
	42	ほう素及びその化合物	230 mg B/L	4.2	—
	43	ふっ素及びその化合物	15 mg F/L	0.8	—
	44	アンモニア、アンモニウム化合物，亜硝酸化合部及び硝酸化合物	200 mg/L	2.0	—
	45	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L	—	0
放流水の異状の有無				無	無

※　「ＮＤ」とは、定量下限値未満のことである。
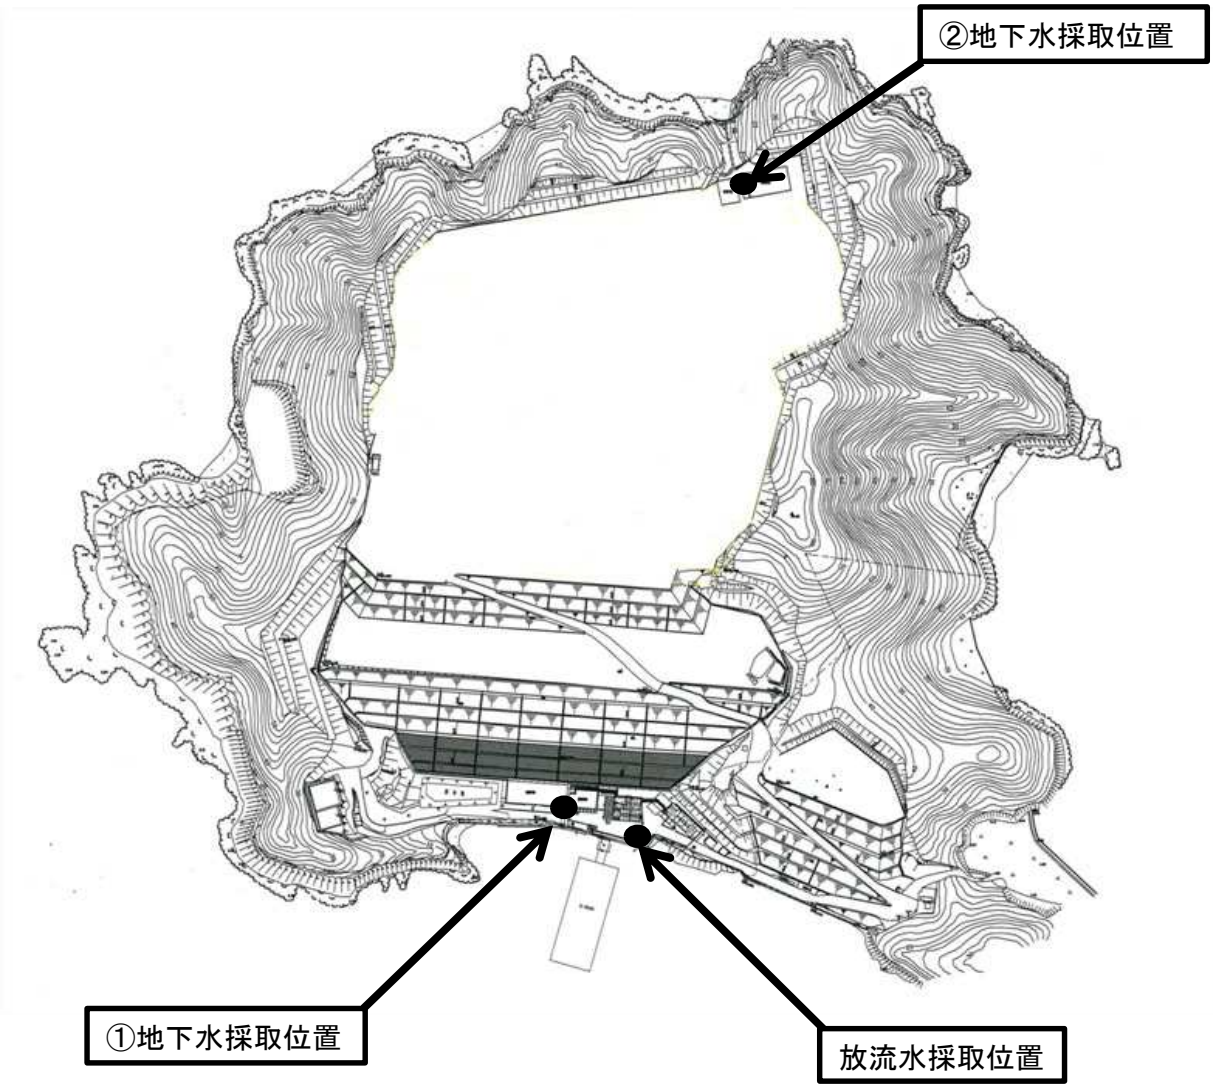
上黒島2工区最終処分場【採取位置】