

埋立終了最終処分場維持管理情報

2025年度

1. 王ノ田最終処分場(広島県江田島市沖美町岡大王字王ノ田)
2. 是長最終処分場(広島県江田島市沖美町是長字鹿田)
3. 大向1工区最終処分場(広島県呉市倉橋町字尾郷)
4. 大向4工区最終処分場(広島県呉市倉橋町字烏賊塚)
5. 上黒島1工区最終処分場(広島県呉市下蒲刈町下島字上黒島)
6. 清水谷最終処分場(広島県尾道市瀬戸田町名荷)

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき王ノ田最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第8条の3、第9条の3及び第15条の2の3）
- ・公表内容：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（第12条の7の2第8項）

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成14年5月21日 産業廃棄物埋立終了届出書提出

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	3	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	7	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	—	130	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	—	110	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目（年1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—


●放流水のその他の項目（月1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(-)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	7.5	3.2	—	ND	29	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	7.4	2.9	—	ND	26	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果

埋立終了のため、残余容量なし

王ノ田最終処分場【採取位置】

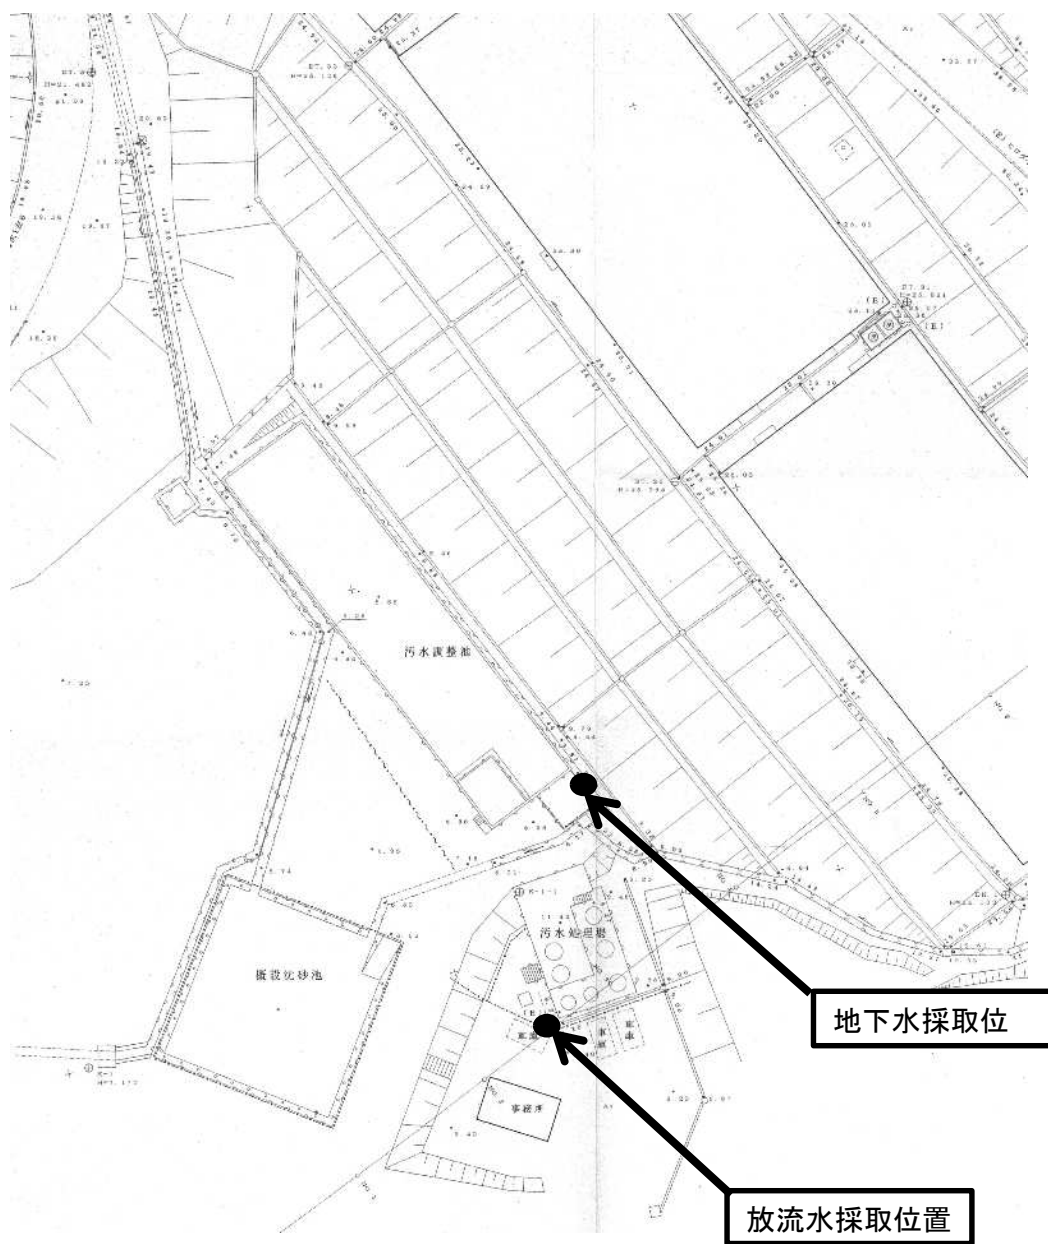

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき最長最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（第8条の3、第9条の3及び第15条の2の3）
- ・公表内容：廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則（第12条の7の2第8項）

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

昭和63年4月8日 埋立終了

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	3	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	7	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月1回以上測定）

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	—	7	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	—	8	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目（年1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—


●放流水のその他の項目（月1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(—)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	7.9	1.5	—	ND	1.2	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	8.0	1.1	—	ND	1.2	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果

埋立終了のため、残余容量なし

是長最終処分場【採取位置】

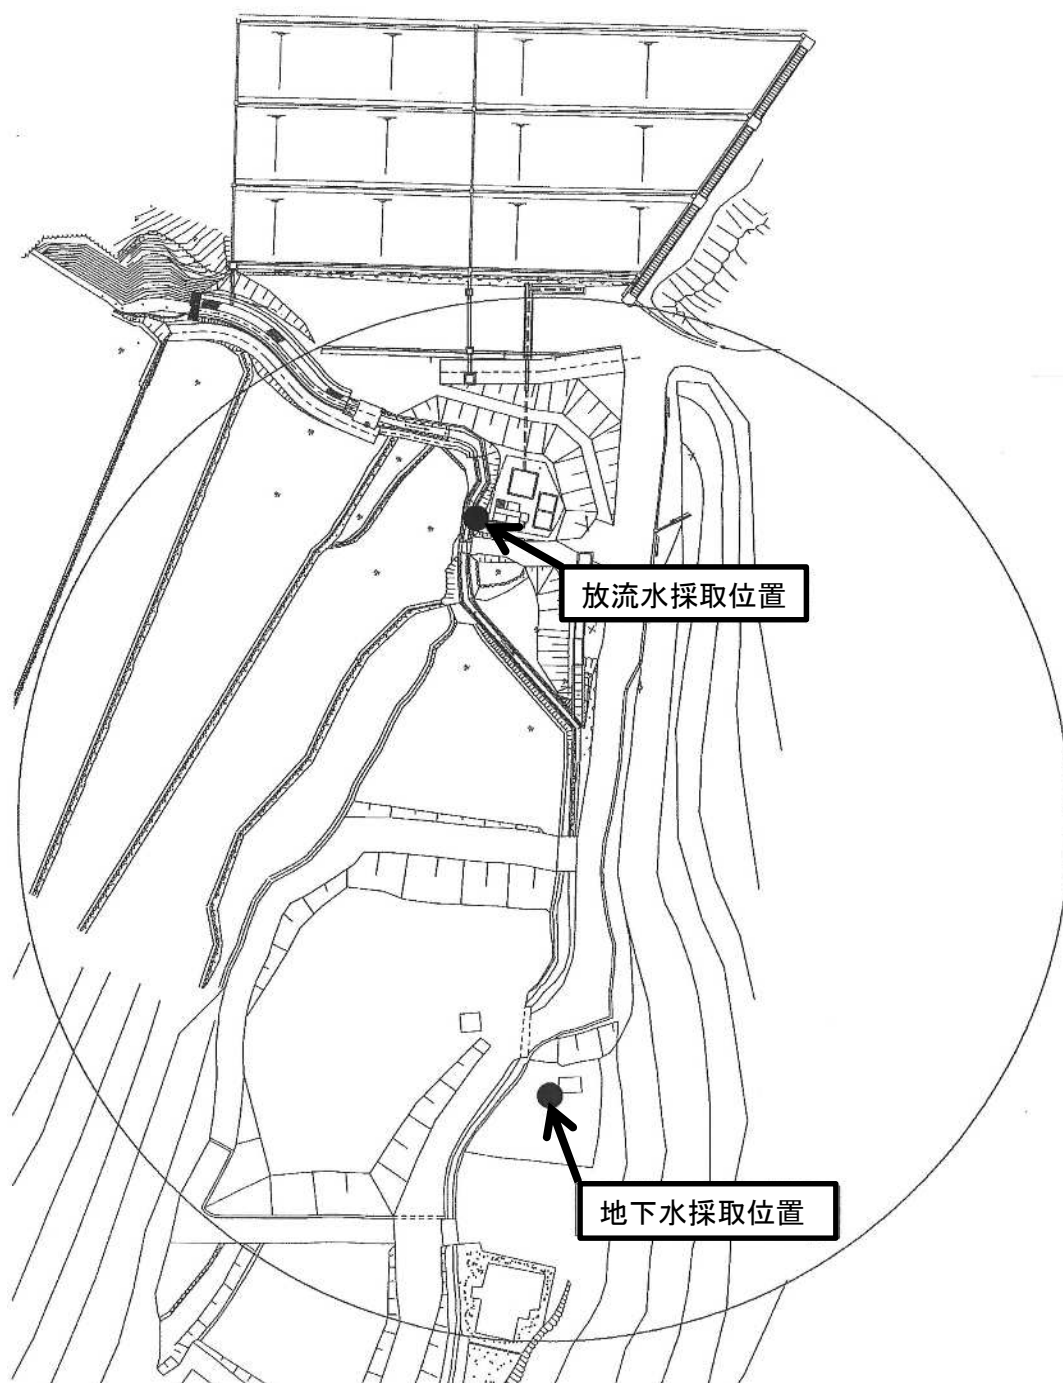

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき大向1工区最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3、第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成4年9月7日 産業廃棄物埋立終了届出書提出

平成4年9月7日 一般廃棄物埋立終了届出書提出

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	4	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	8	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目(年1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/5/8	別紙1のとおり	別紙1のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度(月1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	—	12	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/16	—	11	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目(年1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/5/8	別紙2のとおり	別紙2のとおり	無	—

●放流水のその他の項目(月1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(-)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	7.7	2.0	—	ND	3.5	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/16	7.6	1.1	—	ND	2.8	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果

埋立終了のため、残余容量なし

別紙 1 大向 1 工区最終処分場【地下水測定結果】

測 定 年 月 日			採 取 日	2025/5/8	2025/5/8
			分析結果が得られた日	2025/5/16	2025/5/29
測 定 項 目			廃止基準値	分析値	分析値
有害物質関係	1	アルキル水銀	検出されないこと	ND	—
	2	総水銀	0.0005 mg/L	ND	—
	3	カドミウム	0.003 mg/L	ND	—
	4	鉛	0.01 mg/L	ND	—
	5	六価クロム	0.05 mg/L	ND	—
	6	砒素	0.01 mg/L	ND	—
	7	シアン	検出されないこと	ND	—
	8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	ND	—
	9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—
	10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—
	11	ジクロロメタン	0.02 mg/L	ND	—
	12	四塩化炭素	0.002 mg/L	ND	—
	13	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	ND	—
	14	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	15	1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	ND	—
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L	ND	—
	17	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L	ND	—
	18	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L	ND	—
	19	チウラム	0.006 mg/L	ND	—
	20	シマジン	0.003 mg/L	ND	—
	21	チオベンカルブ	0.02 mg/L	ND	—
	22	ベンセン	0.01 mg/L	ND	—
	23	セレン	0.01 mg/L	ND	—
	24	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L	ND	—
	25	クロロエチレン	0.002 mg/L	ND	—
	24	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L	—	0.0011
地 下 水 の 異 状 の 有 無				無	無


※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

別紙２ 大向１工区最終処分場【放流水測定結果】

測定年月日		採取日	2025/5/8	2025/5/8
		分析結果が得られた日	2025/5/16	2025/5/29
測定項目		法基準	分析値	分析値
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度	5.8～8.6	7.6
	2	BOD	60 mg/L	1.1
	3	COD	90 mg/L	—
	4	SS	60 mg/L	ND
	5	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類含有量）	5 mg/L	ND
	6	（動植物油脂含有量）	30 mg/L	ND
	7	フェノール類含有量	5 mg/L	ND
	8	銅含有量	3 mg/L	ND
	9	亜鉛含有量	2 mg/L	ND
	10	溶解性鉄含有量	10 mg/L	ND
	12	溶解性マンガン含有量	10 mg/L	ND
	13	クロム含有量	2 mg/L	ND
	14	大腸菌群数	800 CFU/mL	ND
	15	窒素含有量	120(60) mg/L	2.8
	16	磷含有量	16(8) mg/L	ND
有害物質関係	17	アルキル水銀	検出されないこと	ND
	18	水銀及びその化合物	0.005 mg Hg/L	ND
	19	カドミウム及びその化合物	0.03 mg Cd/L	ND
	20	鉛及びその化合物	0.1 mg Pb/L	ND
	21	有機磷化合物	1 mg/L	ND
	22	六価クロム化合物	0.5 mg Cr(VI)/L	ND
	23	砒素及びその化合物	0.1 mg As/L	0.016
	24	シアン化合物	1 mg CN/L	ND
	25	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L	ND
	26	トリクロロエチレン	0.1 mg/L	ND
	27	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L	ND
	28	ジクロロメタン	0.2 mg/L	ND
	29	四塩化炭素	0.02 mg/L	ND
	30	1, 2-ジクロロエタン	0.04 mg/L	ND
	31	1, 1-ジクロロエチレン	1 mg/L	ND
	32	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L	ND
	33	1, 1, 1-トリクロロエタン	3 mg/L	ND
	34	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 mg/L	ND
	35	1, 3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L	ND
	36	チウラム	0.06 mg/L	ND
	37	シマジン	0.03 mg/L	ND
	38	チオベンカルブ	0.2 mg/L	ND
	39	ベンゼン	0.1 mg/L	ND
	40	セレン及びその化合物	0.1 mg Se/L	ND
	41	1, 4-ジオキサン	10 mg/L	ND
	42	ほう素及びその化合物	50 mg B/L	4.4
	43	ふっ素及びその化合物	15 mg F/L	1.4
	44	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/L	1.8
	45	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L	—
放流水の異状の有無			無	無

※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

大向1工区最終処分場【採取位置

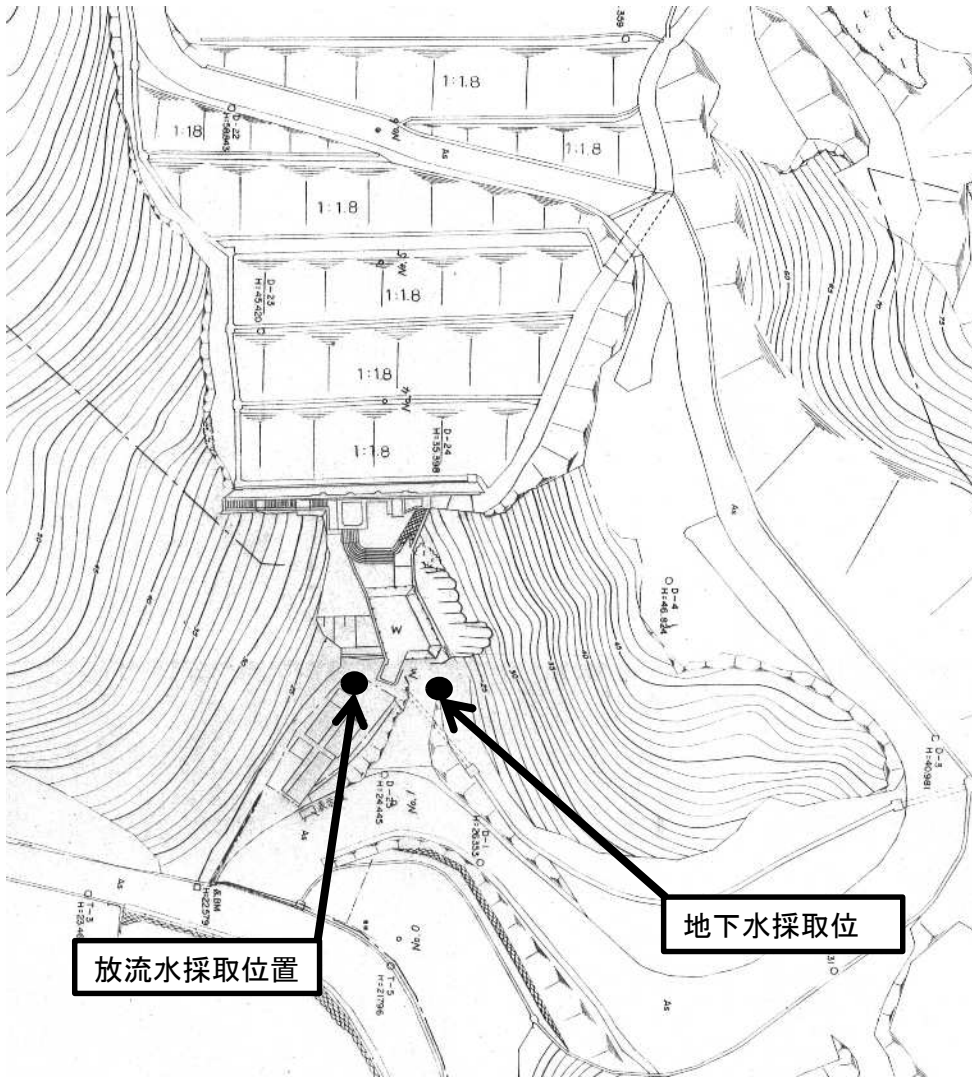

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき大向4工区最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3, 第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

昭和61年3月28日 埋立終了

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	4	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	7	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目(年1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/4/8	別紙1のとおり	別紙1のとおり	無	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度(月1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2024/04/08	2025/05/01	—	16	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	—	15	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目(年1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/4/8	別紙2のとおり	別紙2のとおり	無	—

●放流水のその他の項目(月1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(-)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/05/01	7.5	1.1	—	ND	0.7	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	7.7	0.8	—	ND	0.6	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果

埋立終了のため、残余容量なし

別紙 1 大向 4 工区最終処分場【地下水測定結果】

測 定 年 月 日			採 取 日	2025/4/8	2025/4/8
			分析結果が得られた日	2025/5/1	2025/4/30
測 定 項 目			廃止基準値	分析値	分析値
有害物質関係	1	アルキル水銀	検出されないこと	ND	—
	2	総水銀	0.0005 mg/L	ND	—
	3	カドミウム	0.003 mg/L	ND	—
	4	鉛	0.01 mg/L	ND	—
	5	六価クロム	0.05 mg/L	ND	—
	6	砒素	0.01 mg/L	ND	—
	7	シアン	検出されないこと	ND	—
	8	ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと	ND	—
	9	トリクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—
	10	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L	ND	—
	11	ジクロロメタン	0.02 mg/L	ND	—
	12	四塩化炭素	0.002 mg/L	ND	—
	13	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	ND	—
	14	1, 1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	15	1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L	ND	—
	16	1, 1, 1-トリクロロエタン	1 mg/L	ND	—
	17	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.006 mg/L	ND	—
	18	1, 3-ジクロロプロペン	0.002 mg/L	ND	—
	19	チウラム	0.006 mg/L	ND	—
	20	シマジン	0.003 mg/L	ND	—
	21	チオベンカルブ	0.02 mg/L	ND	—
	22	ベンセン	0.01 mg/L	ND	—
	23	セレン	0.01 mg/L	ND	—
	24	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L	ND	—
	25	クロロエチレン	0.002 mg/L	ND	—
	24	ダイオキシン類	1 pg-TEQ/L	—	0.00013
地 下 水 の 異 状 の 有 無				無	無


※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

別紙２ 大向４工区最終処分場【放流水測定結果】

測定年月日			採取日	2025/4/8	2025/4/8
			分析結果が得られた日	2025/5/1	2025/4/30
測定項目			法基準	分析値	分析値
生活環境項目関係	1	水素イオン濃度	5.8～8.6	7.5	—
	2	BOD	60 mg/L	1.1	—
	3	COD	90 mg/L	—	—
	4	SS	60 mg/L	ND	—
	5	ノルマルヘキサン抽出物質（鉱油類含有量）	5 mg/L	ND	—
	6	（動植物油脂含有量）	30 mg/L	ND	—
	7	フェノール類含有量	5 mg/L	ND	—
	8	銅含有量	3 mg/L	ND	—
	9	亜鉛含有量	2 mg/L	ND	—
	10	溶解性鉄含有量	10 mg/L	ND	—
	12	溶解性マンガン含有量	10 mg/L	ND	—
	13	クロム含有量	2 mg/L	ND	—
	14	大腸菌群数	800 CFU/mL	ND	—
	15	窒素含有量	120(60) mg/L	0.7	—
	16	燐含有量	16(8) mg/L	ND	—
有害物質関係	17	アルキル水銀	検出されないこと	ND	—
	18	水銀及びその化合物	0.005 mg Hg/L	ND	—
	19	カドミウム及びその化合物	0.03 mg Cd/L	ND	—
	20	鉛及びその化合物	0.1 mg Pb/L	ND	—
	21	有機燐化合物	1 mg/L	ND	—
	22	六価クロム化合物	0.5 mg Cr(VI)/L	ND	—
	23	砒素及びその化合物	0.1 mg As/L	0.008	—
	24	シアン化合物	1 mg CN/L	ND	—
	25	ポリ塩化ビフェニル	0.003 mg/L	ND	—
	26	トリクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	27	テトラクロロエチレン	0.1 mg/L	ND	—
	28	ジクロロメタン	0.2 mg/L	ND	—
	29	四塩化炭素	0.02 mg/L	ND	—
	30	1, 2-ジクロロエタン	0.04 mg/L	ND	—
	31	1, 1-ジクロロエチレン	1 mg/L	ND	—
	32	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4 mg/L	ND	—
	33	1, 1, 1-トリクロロエタン	3 mg/L	ND	—
	34	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06 mg/L	ND	—
	35	1, 3-ジクロロプロペン	0.02 mg/L	ND	—
	36	チウラム	0.06 mg/L	ND	—
	37	シマジン	0.03 mg/L	ND	—
	38	チオベンカルブ	0.2 mg/L	ND	—
	39	ベンゼン	0.1 mg/L	ND	—
	40	セレン及びその化合物	0.1 mg Se/L	ND	—
	41	1, 4-ジオキサン	10 mg/L	ND	—
	42	ほう素及びその化合物	50 mg B/L	2.9	—
	43	ふっ素及びその化合物	15 mg F/L	1.7	—
	44	アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	200 mg/L	0.5	—
	45	ダイオキシン類	10 pg-TEQ/L	—	0.0022
放流水の異状の有無				無	無

※ 「ND」とは、定量下限値未満のことである。

大向4工区最終処分場【採取位置】

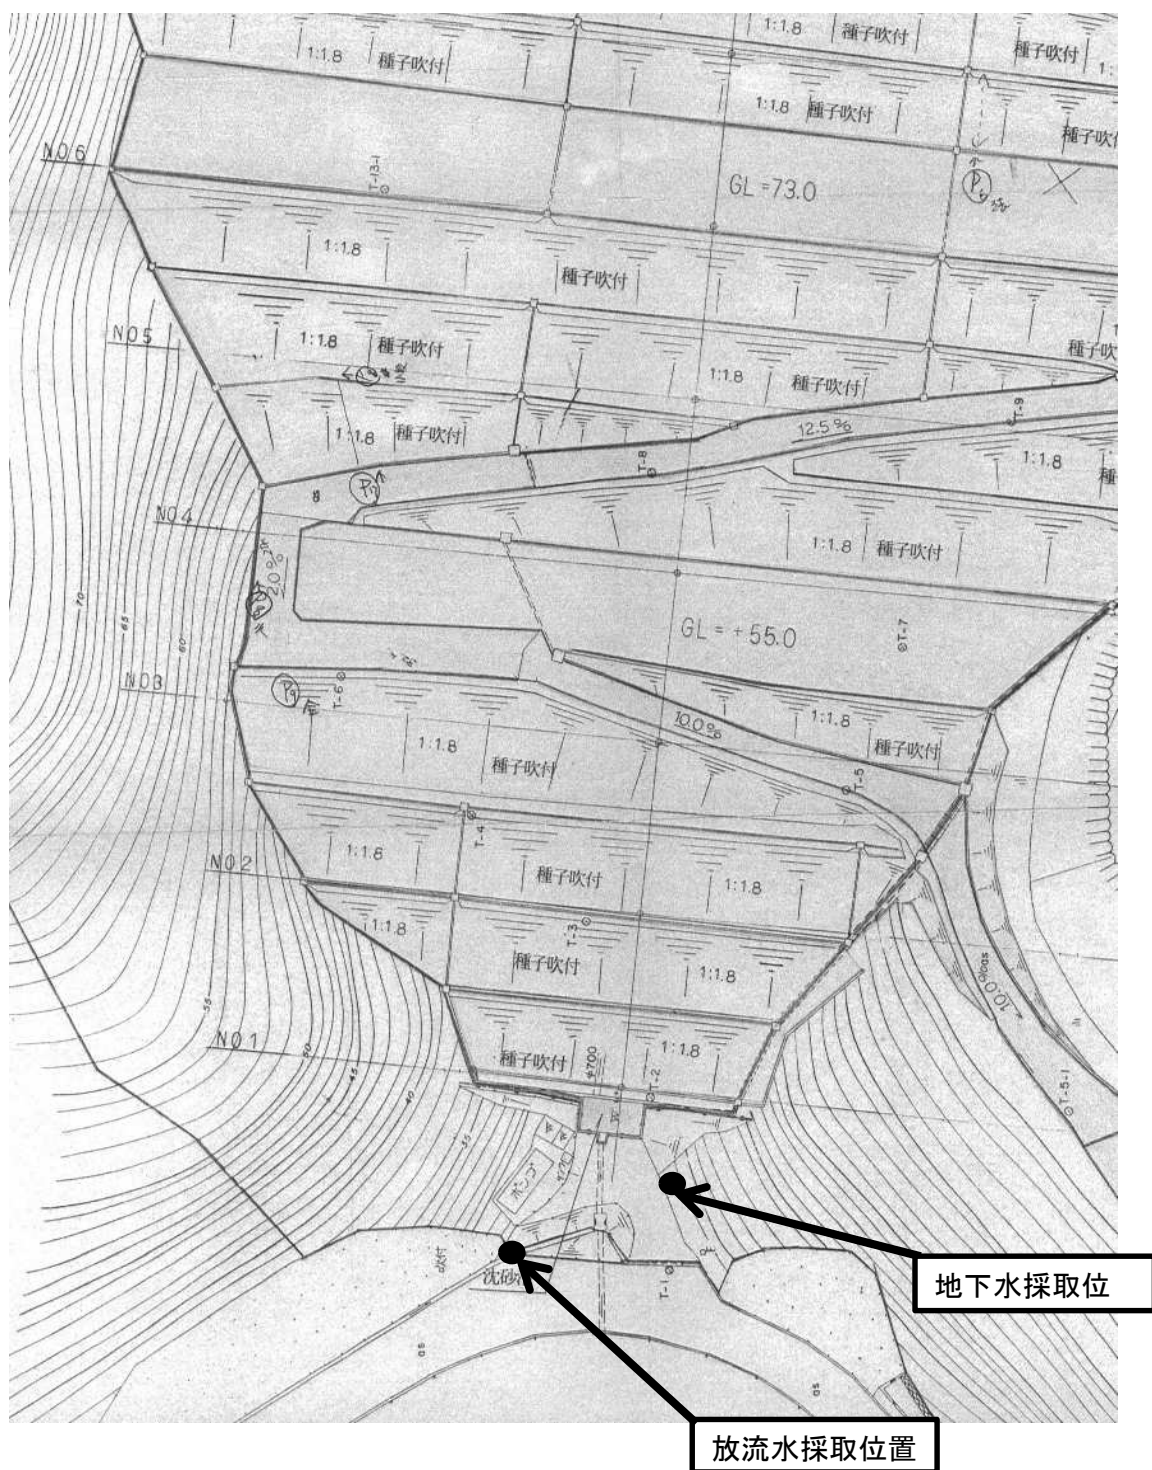

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき上黒島1工区最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3、第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成6年9月28日 産業廃棄物埋立終了届出書提出

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	4	1	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	4	11	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	4	18	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	4	25	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	休日を除く毎日	異状の有無	—	—	—	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	1	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	9	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	16	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	23	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	30	異状の有無	異状なし	—	異状なし	—
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目（年1回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度（月1回以上測定）

地下水等採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/01	地下水発生なし	—	—	異状なし	—
	2025/05/09	地下水発生なし	—	—	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目（年1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—


●放流水のその他の項目（月1回以上測定）

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度	BOD	COD	SS	窒素含有量	異状の有無	講じた措置等
			pH(-)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	(mg/L)	無	
別図	2025/04/01	2025/04/10	7.2	—	21	ND	21	異状なし	—
	2025/05/09	2025/05/16	6.4	—	27	1	15	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果（年1回以上）

埋立終了のため、残余容量なし

上黒島1工区最終処分場【採取位置】

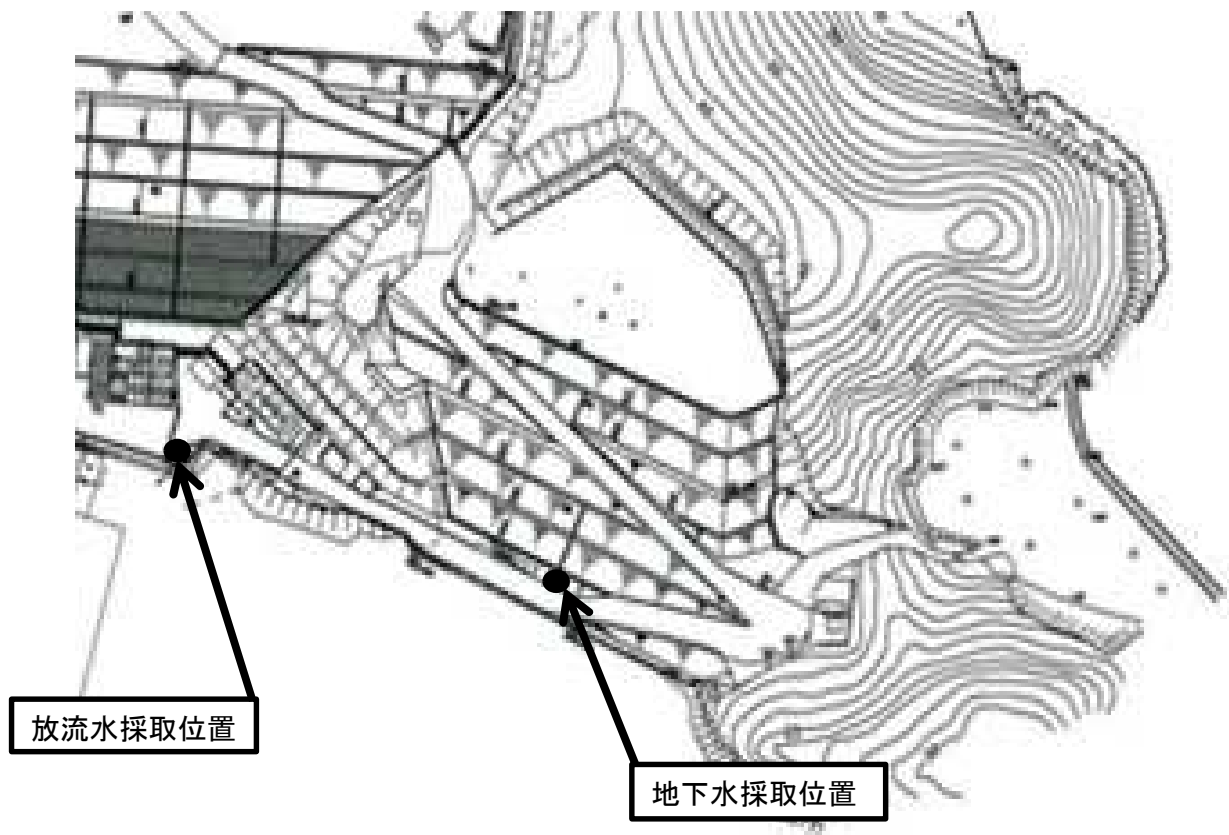

廃棄物処理施設の維持管理情報の公表について

下記のとおり、法に基づき清水谷最終処分場の維持管理情報を報告します。

- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第8条の3, 第9条の3及び第15条の2の3)
- ・公表内容:廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(第12条の7の2第8項)

1. 埋め立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量

平成5年11月9日 産業廃棄物埋立終了届出書提出

2. 施設の点検

点検年月日			規定項目	点検箇所			
				擁壁等	遮水工	調整池	浸出水処理施設
2025	4	8	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—
2025	5	8	異状の有無	異状なし	—	異状なし	異状なし
			講じた措置等	—	—	—	—

3. 地下水等の水質検査の記録

●地下水等の検査項目(年1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—

●電気伝導率又は塩化物イオン濃度(月1回以上測定)

地下水等 採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置			
			電気伝導率 (mS/m)	塩化物イオン濃度 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	—	18	異状なし	—
	2025/05/18	2025/05/28	—	17	異状なし	—

4. 放流水の水質検査の記録

●排水基準等に係る項目(年1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置		
			検査結果	異状の有無	講じた措置等
—	—	—	—	—	—

●放流水のその他の項目(月1回以上測定)

採取場所	採取年月日	結果が得られた日	検査結果、講じた措置						
			水素イオン濃度 pH(-)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	窒素含有量 (mg/L)	異状の有無	講じた措置等
別図	2025/04/08	2025/04/14	7.4	0.6	—	3	13	異状なし	—
	2025/05/08	2025/05/14	7.5	0.3	—	2	11	異状なし	—

5. 残余容量の測定結果

埋立終了のため、残余容量なし

清水谷最終処分場【採取位置】

